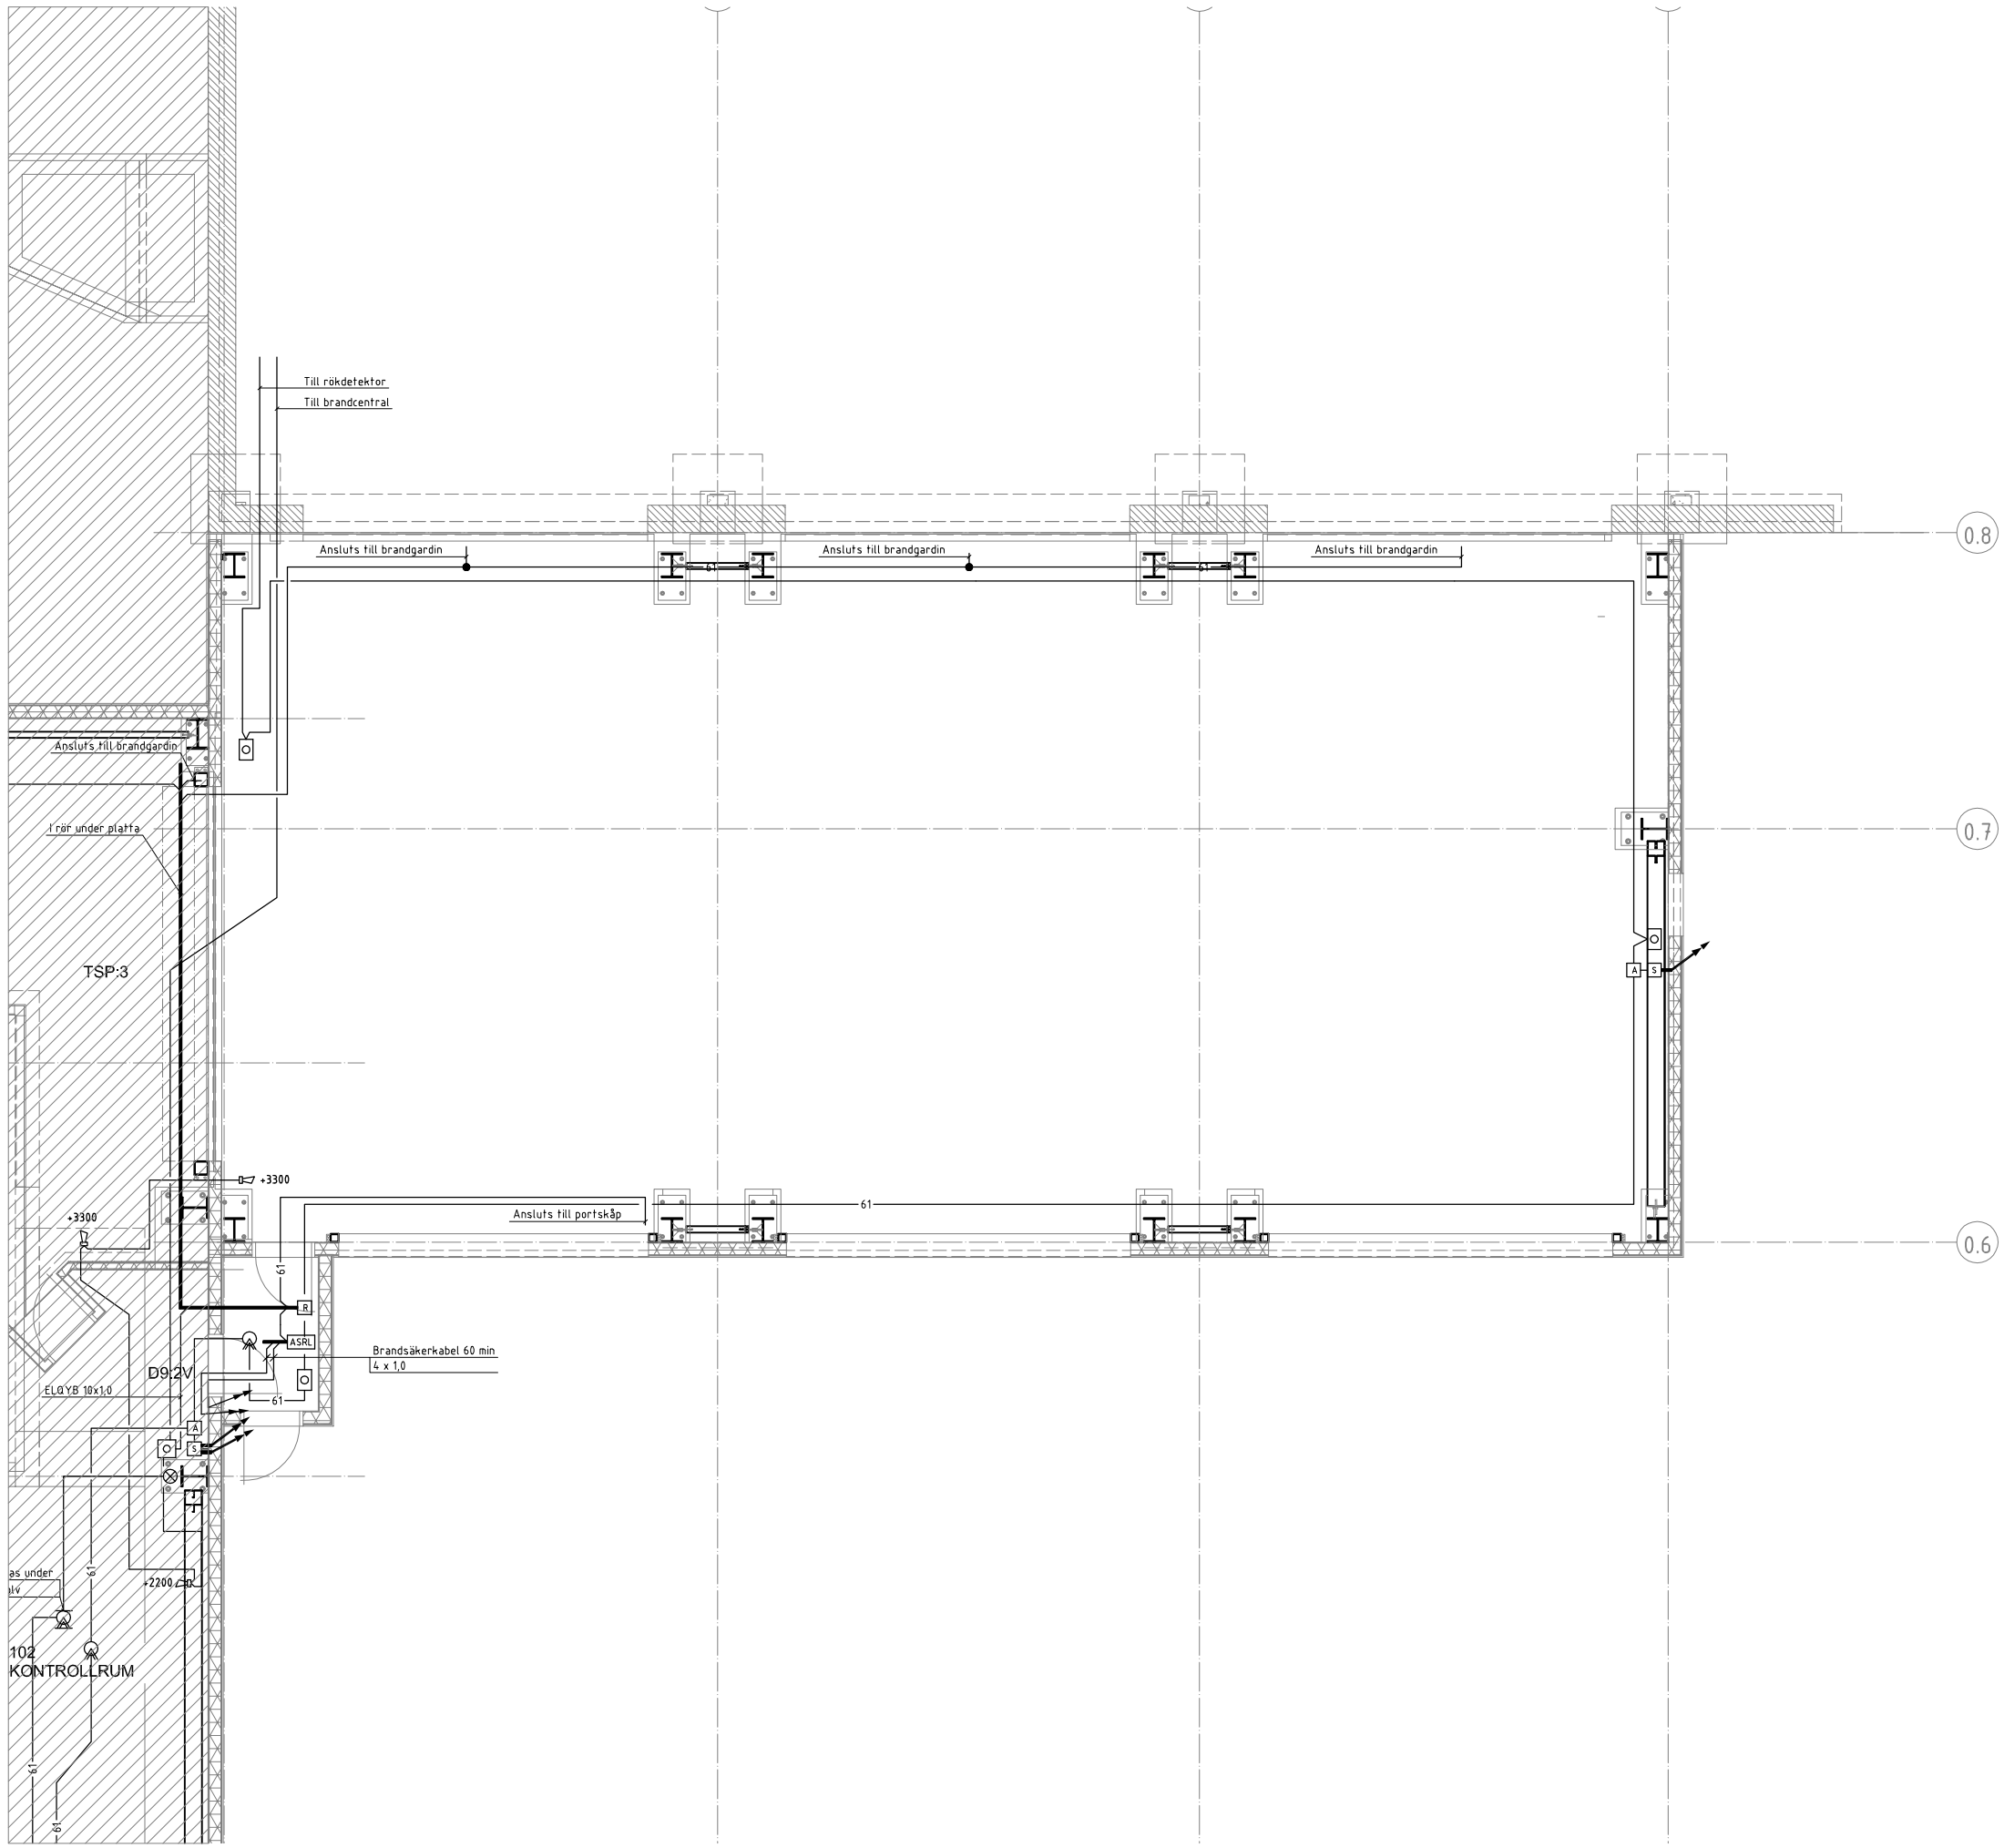

FÖRKLARINGAR

1. Samplingsrör.

TECKENFÖRKLARINGAR

- Rökdetektor.
- Dold rökdetektor med indikerinslampa.
- Larmtryckknapp, placeras +1500 öfg.
- A — Adressenhet.
- ASRL — Styrenhet för rökluckor.
- S — Samplingsenhet.
- Larmdon
- Spridningsplint
- R — Relälåda

LEDNINGSFÖRKLARINGAR

- Ledning ELQYB 2 x 1,0 röd till detektorer, larmknappar, där ej annat anges.

GENERELLT

- Ledningsnät skall vara av halogenfritt utförande.
- Detektorer får ej placeras närmare än 1 meter från tilluftsdon.

-	-	Bygghandling	ÅBk	2012-02-02
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGHANDLING

ABB COMPONENTS

ÅF–INFRASTRUKTUR AB
Box 210, 791 25 FALUN
Sturegatan 6
Tel: 010-505 00 00, Fax: 010-505 88 79
Mail: förnamn.efternamn@afconsult.com
www.afconsult.com

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
571 159	ÅBk	Åke Björk
DATUM	ANSVARIG	
2012-02-02	R Knifström	

NYBYGGNAD AV TESTHALL

Utbyggnad, Plan 1
BRANDLARMSSYSTEM

SKALA	FORMAT	NUMMER	BET
1:100 1:50	A3 A1	726:64CBB:112	

PLO 16:09:11, 2012-04-23 W:\571159 - Ylf Ludvika ABB Ludvika Testhall -22296-\02 Ritningar CAD\LE64CBB1102.dwg
Användar-ID A40529

LAGER: