

FÖRKLARINGAR

1. Samplingsrör.

TECKENFÖRKLARINGAR


- Rökdetektor.
- Dödd rökdetektor med indikatorslampa.
- Larmtryckknapp, placeras +1500 öfvg.
- Adressenhet.
- Styrenhet för rökluccor.
- Samplingsenhet.
- Larmdon
- Spridningsplint
- Relaisida

LEDNINGSFÖRKLARINGAR

- Ledning EL 0/18 2 x 1,0 röd till detektorer, larmknappar, där ej annat anges.

GENERELLT

- Ledningsnät skall vara av halogenfriit utförande.
- Detektorer får ej placeras närmare än 1 meter från tilluftsdon.

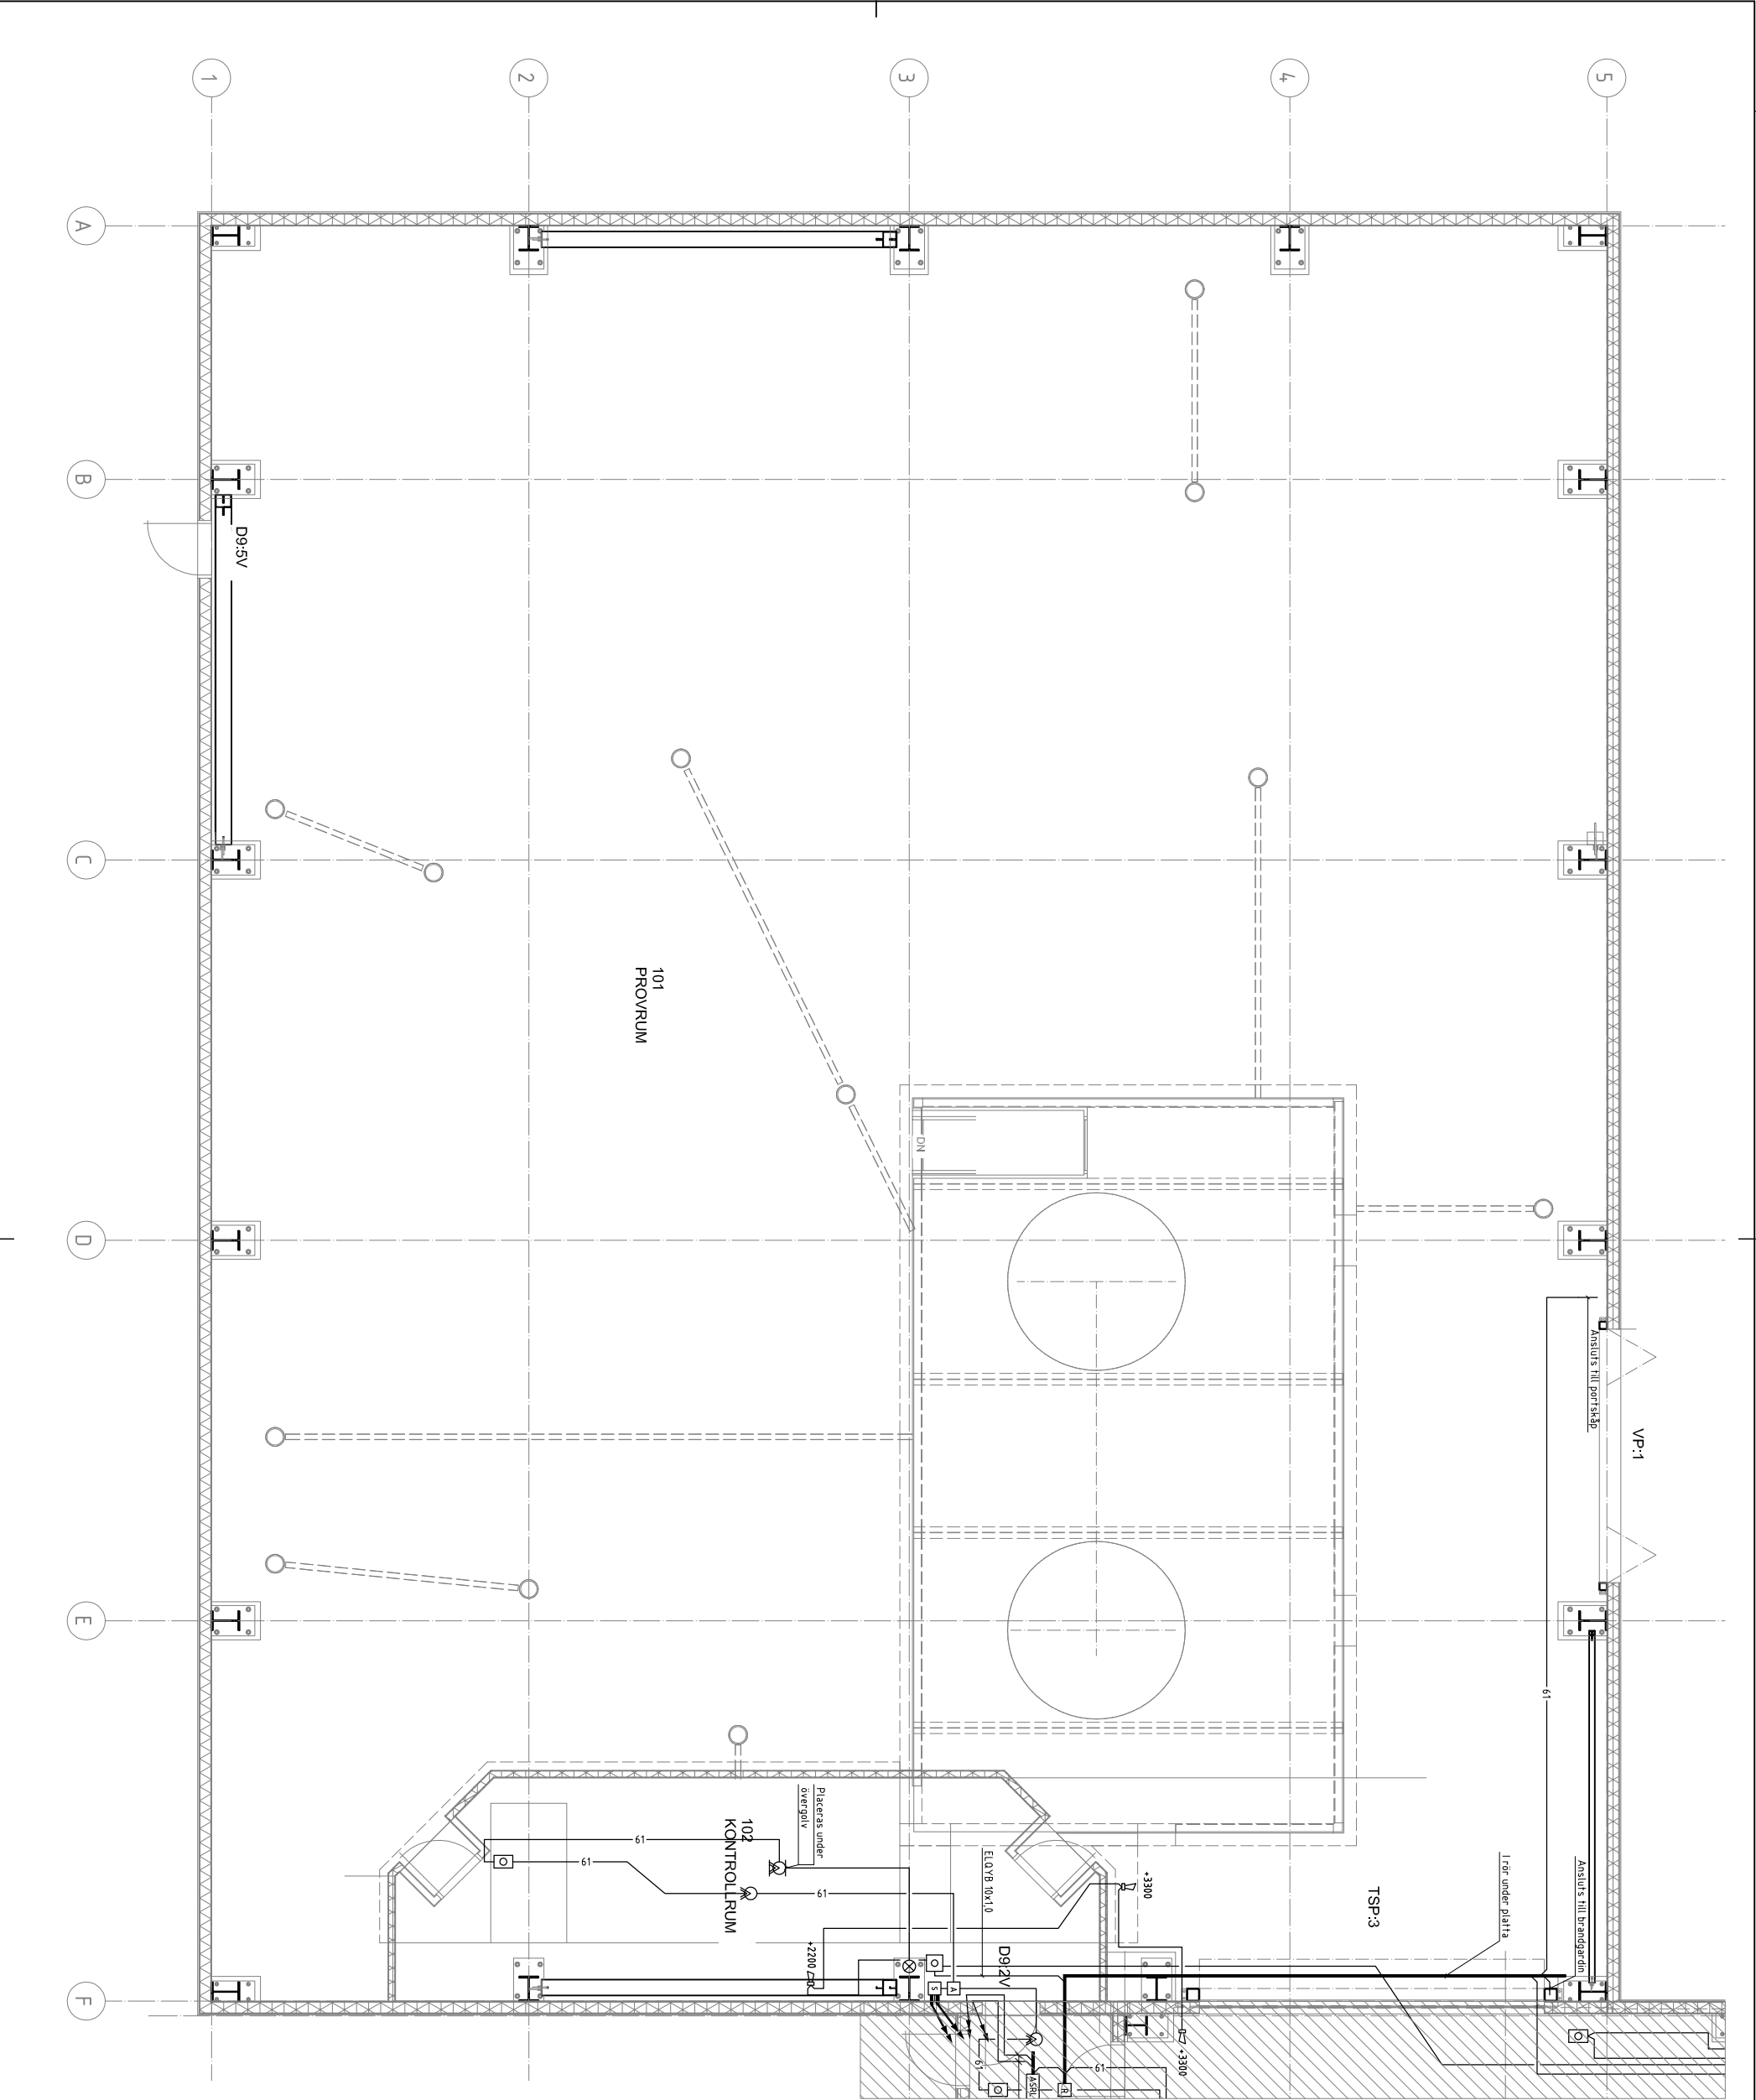

Bygghandling		ÅBk	2012-02-02
BET	ANT	ANORDNAN AVSEER	SÄM
BYGGHANDLING			
ABB COMPONENTS			
ÅF-INFRASTRUKTUR AB			
Bor 201, 791 25 FALUN			
Tel: 070-556 00 00, Fax: 070-556 89 79			
Webb: firealarm@infrastructure.se			
www.infrastructure.se			
LISPRÅK: ÅF			
571 159	ÅBk	ÅBk	ÅBk B 01k
2012-02-02			
R Koffström			
NYBYGGNAD AV TESTHALL			
Testhall, Plan 1			
BRANDLARMSSYSTEM			
SKALA	FÖRSTÄ	NUMMER	BET
1:100	A3	726:64CBB:111	
1:50	A1		